

## 检测报告

编号 : SZIN2401000047PL01\_CN

日期 : 2024-01-18

页码 : 1 of 6

客户名称: 佛山市涂亿装饰材料科技有限公司

客户地址: 广东省佛山市南海区里水镇新联工业区东三路 3 号

样品名称 : 储能绝缘箱体粉末涂料

以上信息及样品由客户提供及确认, SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。

\*\*\*\*\*

SGS 参考号 : SHMR240100101001

收样日期 : 2024-01-08

测试周期 : 2024-01-08 ~ 2024-01-18

测试结果 : 请见下页 (除另有特别说明外, 此报告结果仅对测试样品负责)

通标标准技术服务有限公司深圳分公司  
授权签名

胡璇

授权签字人

# 检测报告

编号 : SZIN2401000047PL01\_CN  
日期 : 2024-01-18  
页码 : 2 of 6

结果总结:

| 序号 | 测试项目 | 测试方法 | 结果  |
|----|------|------|-----|
| 1  | 绝缘电阻 | 客户提供 | 见结果 |
| 2  | 耐电压  | 客户提供 | 见结果 |

# 检测报告

编号 : SZIN2401000047PL01\_CN  
日期 : 2024-01-18  
页码 : 3 of 6

1. 测试项目：绝缘电阻

样品描述：黑色涂层件

测试方法：客户提供

测试条件：

测试电压：2500 Vdc

测试时间：1 min


实验室环境：22.3 °C，52.2 %RH

测试结果：

|      |        |
|------|--------|
| 试样编号 | 绝缘电阻   |
| 1    | >999GΩ |


备注：绝缘电阻超出设备测量上限（>999GΩ）。

测试照片：

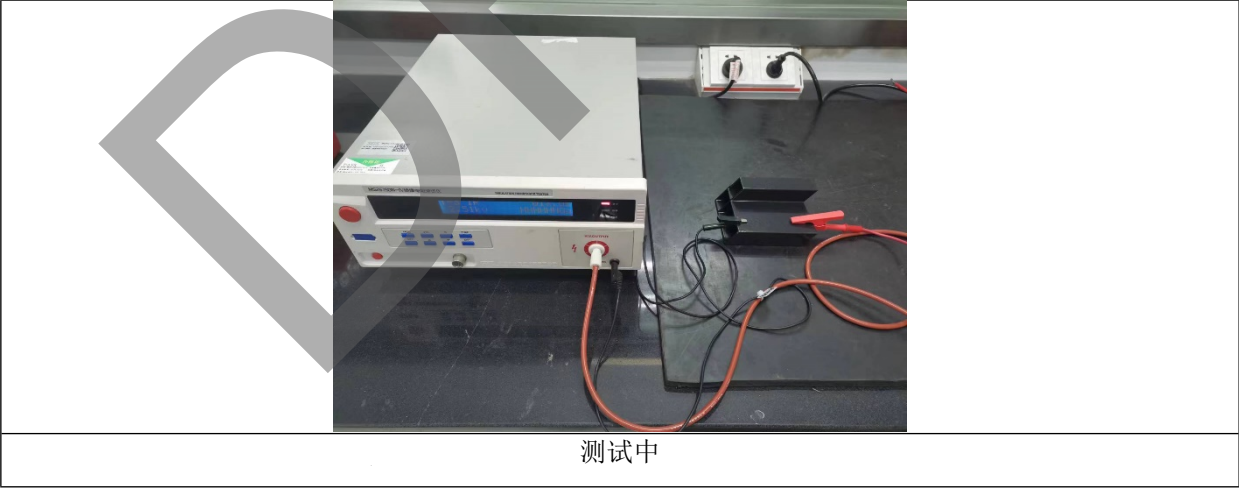

检测报告

编号 : SZIN2401000047PL01\_CN  
日期 : 2024-01-18  
页码 : 4 of 6

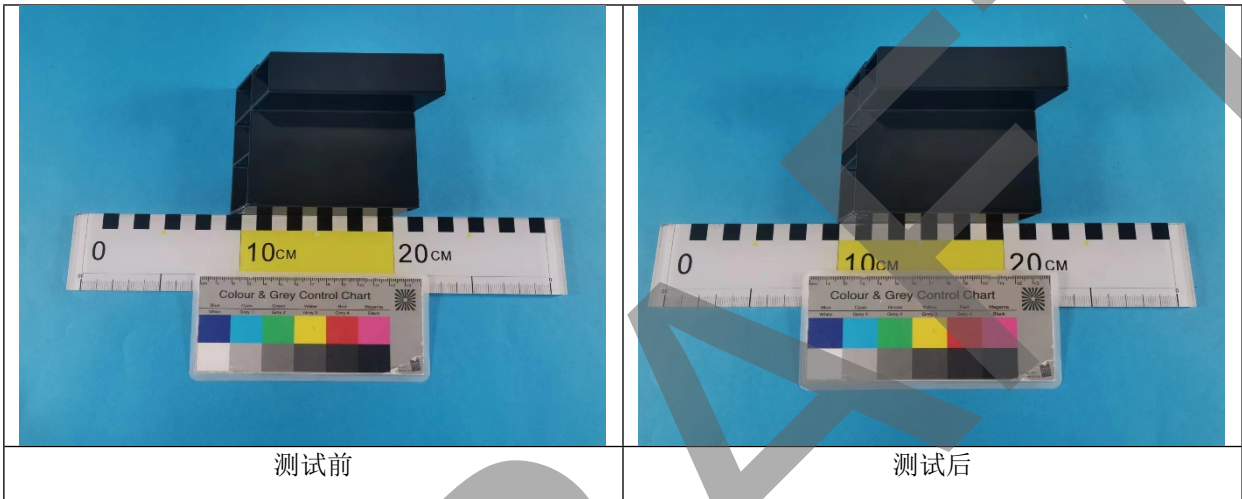

设备信息:

| 设备    | 型号      | 设备编号  | 校准日期       | 下次校准日期     |
|-------|---------|-------|------------|------------|
| 电阻测试仪 | CHT3548 | P-748 | 2023-08-02 | 2024-08-01 |

检测报告

编号 : SZIN2401000047PL01\_CN  
日期 : 2024-01-18  
页码 : 5 of 6

2. 测试项目：耐电压

样品描述：黑色涂层件

测试方法：客户提供

测试条件：

周围媒质：22.3 °C，52.2 %RH 空气

电压类型：直流


测试电压：3500V

测试时间：1 min

测试结果：


| 试样编号 | 泄漏电流 (mA) | 测试结果   |
|------|-----------|--------|
| 1    | 0.026     | 未击穿或闪络 |

测试照片：

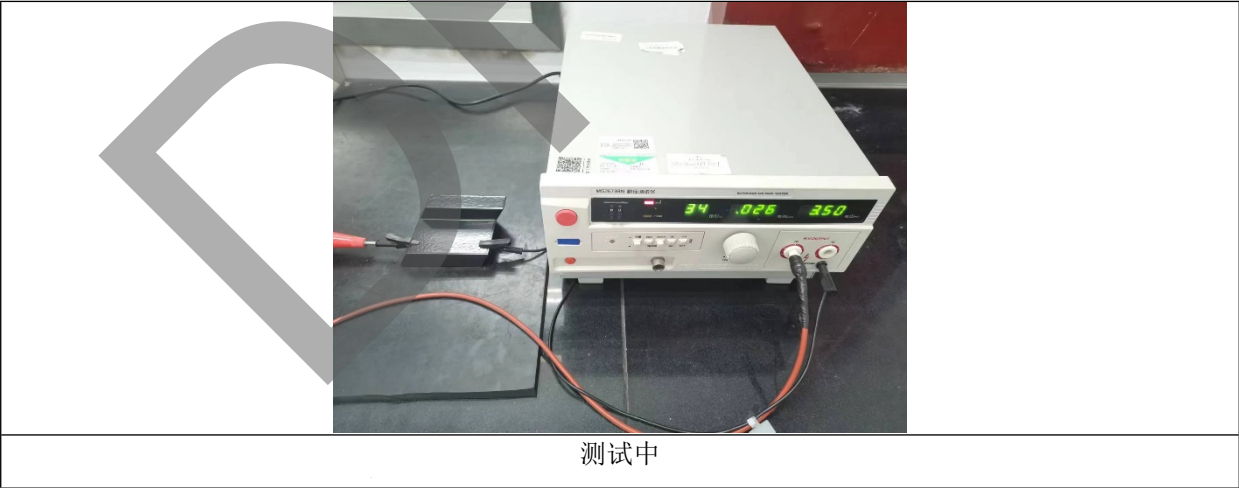

检测报告

编号 : SZIN2401000047PL01\_CN  
日期 : 2024-01-18  
页码 : 6 of 6

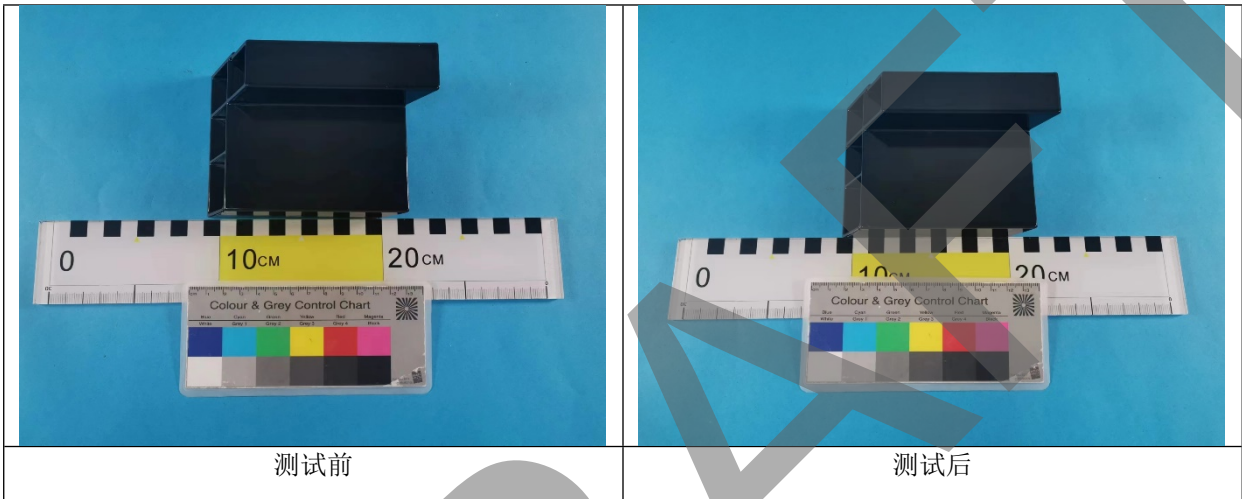

设备信息:

| 设备    | 型号       | 设备编号  | 校准日期       | 下次校准日期     |
|-------|----------|-------|------------|------------|
| 耐压测试仪 | MS2673BN | P-637 | 2023-02-15 | 2024-02-14 |

附录信息:

- 1.以上检测方法是在通标标准技术服务（上海）有限公司执行。
- 2.检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*